


WYTTCZNE
WYKONAWCZE:

- PRZEWODY UKŁADAĆ p/t
- OSPRZĘT 10A p/t
- SIEĆ OŚWIETLENIA - YDY 3x1.5 mm² p/t
- SIEĆ GNIAZD WTYKOWYCH - YDY 3x2.5 mm² p/t
- WŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA - INSTALOWAĆ NA WYS. 1.2m

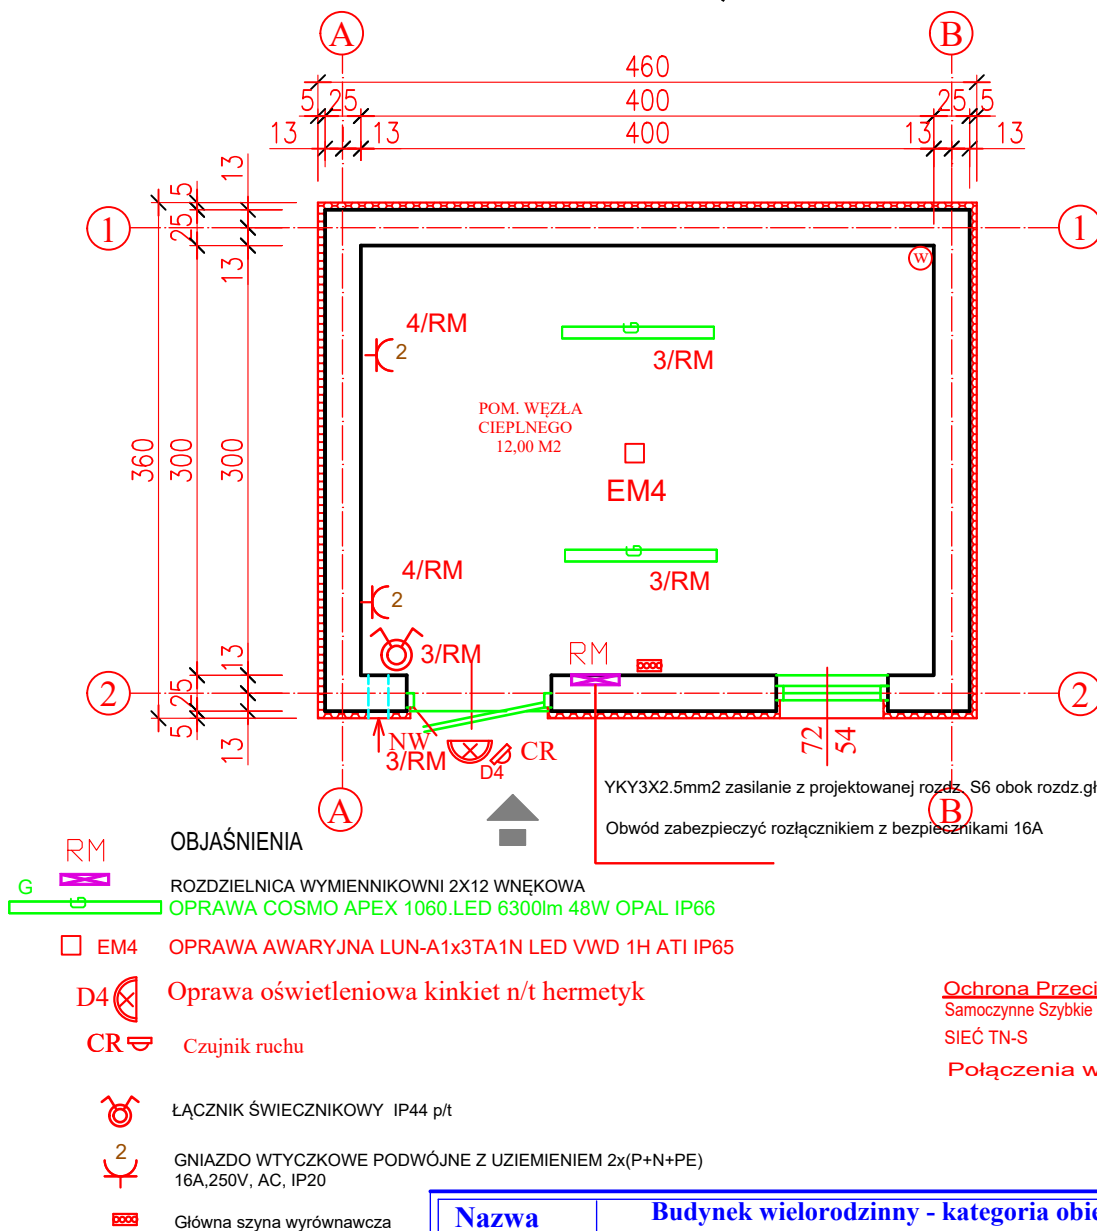

Ochrona Przeciwporażeniowa
Samoczynne Szybkie Wylączenie Zasilania
SIEĆ TN-S
Połączenia wyrównawcze

Nazwa obiektu	Budynek wielorodzinny - kategoria obiektu - XIII Budynek węzła cieplnego - kategoria obiektu - III			
Temat	Remont budynku wielorodzinnego, termomodernizacja, montaż węzła cieplnego 2-funkcyjnego (ogrzewanie + cw). Budowa budynku węzła cieplnego.			
Inwestor	Miasto Konin reprezentowane-PGKiM sp. z o.o. w Koninie 62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8			
Adres inwestycji	62-500 Konin ul. Mickiewicza 20 działka geodezyjna nr 378, obręb 0018 Starówka			
Rysunek	Rzut pomieszczenia węzła cieplnego- instalacje elektryczne			
Branża	elektryczna			
Wykonał	mgr inż. Jan Traczyk nr upr. 20/93/Op	Data 08.2022	Skala:	Nr rys.
Opracował	mgr inż. Jan Traczyk	08.2022	1 : 50	E1